TopGeo fundações especiais

TOPGEO PROJETOS E INSTRUMENTAÇÃO LTDA

Folha nº 01 / 01

Referência

Diâmetro nominal do revestimento: **BW**

Diâmetro do amostrador: **Ø Int.=34.9mm** **Ø ext.=50,8mm**

Data de início : **30/06/2010**

Data de término : **01/07/2010**

Cliente: **CDRJ**

Local do serviço: **PORTO DO RIO DE JANEIRO - GAMBOA**

Responsável : **Eng. Jadir Cosme Anunciação**

Sondagem **SM02** **CAB 92 a 1,20m** Cota = 2,49 Escala: 1 / 100

ENSAIO DE PENETRAÇÃO

Cota da camada (m)	Amostra Nº	Golpes / cm 1º + 2º	cm	2º + 3º	cm
-8,00					
-12,00					
(-13,50) COTA FINAL DA DRAGAGEM					

GRÁFICO

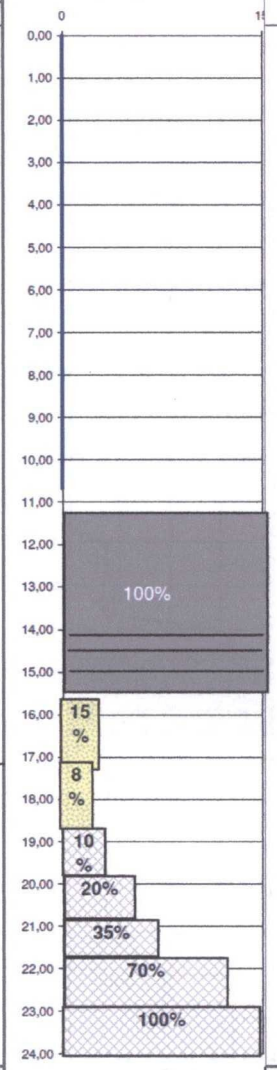

Prof. (m)	CLASSIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS
	Vão livre-cais
2,60	Água
11,60	Concreto ciclópico com chapa de aço
15,60	Areia com argamassa e pedregulho
20,60	Guinais Facoidal com quartzo muito fraturado a são.

Cota do NA: 2,490

Obs.: