TopGeo fundações especiais

TOPGEO PROJETOS E INSTRUMENTAÇÃO LTDA

Folha nº 01 / 01

Referência

Diâmetro nominal do revestimento: BW

Diâmetro do amostrador: Ø Int.=34.9mm Ø ext.=50,8mm

Data de início: 03/07/2010

Data de término: 05/07/2010

Cliente: CDRJ

Responsável: Eng. Jadir Cosme Anunciação

Local do serviço: PORTO DO RIO DE JANEIRO - GAMBOA

Sondagem SM02A CAB 92 a 2,0m Cota = 2,49 Escala: 1 / 100

ENSAIO DE PENETRAÇÃO

Cota da camada (m)	Amostra Nº	Golpes / cm 1º + 2º	cm	2º + 3º	cm
-8,00		8	30	11	30
		10	30	13	30
-10,00		23	30	43	30
-12,00					
(-13,50) COTA FINAL DA DRAGAGEM					

GRÁFICO

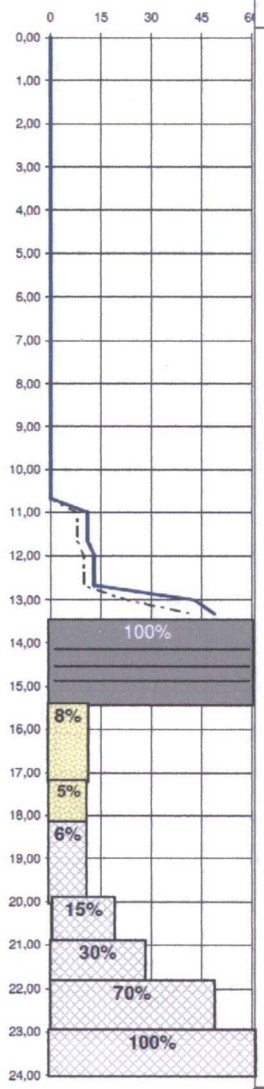

Prof. (m)	CLASSIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS
	Vão livre-cais
2,60	Água
11,60	Areia grossa siltosa
13,60	Concreto ciclópico e chapa de aço
15,60	Areia com argamassa e pedregulho
21,00	Gulnais Facoidal com quartzo muito fraturado a são.

Cota do NA: 2,490

Obs.: